Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы


РЕКОМЕНДАЦИИ

по порядку обустройства специальных площадок для пожарной техники на проездах (подъездах) для пожарных автомобилей и подъездных путях к зданиям и сооружениям, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами

2024 год

Оглавление

I. Общие положения 3
II. Места обустройстве специальных площадок для пожарной техники 4
III. Обозначение специальных площадок для пожарной техники 4
IV. Обустройство площадок для основной пожарной техники 5
V. Обустройство площадок для специальной пожарной техники 5
VI. Проезды (подъезды) для пожарных автомобилей к специальным площадкам для пожарной техники 6
VII. Контроль и ответственность за поддержанием в готовности площадок для основной и специальной пожарной техники 6
Приложение 1 7
Приложение 2 8

I. Общие положения

1. Специальные площадки для пожарной техники предназначены для обеспечения деятельности пожарно-спасательных подразделений, связанной с организацией тушения пожара и проведением аварийно-спасательных работ.

Площадки для основной пожарной техники предназначены для беспрепятственной установки пожарных автомобилей на источники наружного противопожарного водоснабжения, подключения к пожарным запорным клапанам сухотрубов с целью подачи огнетушащих веществ на тушение пожара.

Площадки для специальной пожарной техники предназначены для установки пожарных автолестниц и пожарных автоподъемников с целью обеспечения в случае пожара возможности:

проведения мероприятий по спасению людей;

доступа личного состава пожарно-спасательных подразделений и доставки средств пожаротушения снаружи зданий;

подачи огнетушащих веществ в очаг пожара.

2. Покрытие специальных площадок должно обеспечивать техническую возможность установки на нем пожарной техники и своевременно ремонтироваться.

3. Специальные площадки для пожарной техники должны обозначаться специальной пожарной разметкой и установкой специальных информационных табличек.

4. Запрещается использовать специальные площадки для пожарной техники в качестве парковочных мест для личного автотранспорта, загромождать малыми архитектурными формами, мусорными контейнерами и т.п.

5. К специальным площадкам для пожарной техники должен быть обеспечен беспрепятственный проезд.

6. Информация о местах обустройства и количестве площадок для пожарной техники должна передаваться эксплуатирующей организацией (балансосодержателем) в районное пожарно-спасательное подразделение.

7. В зданиях и сооружениях на стендах с наглядной агитацией на противопожарную тематику, должна быть отражена информация о недопустимости использования не по назначению (в качестве парковочных мест для личного автотранспорта и для других целей) проездов (подъездов) для пожарных автомобилей и подъездных путей к зданиям и сооружениям, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами (далее – пожарные проезды) и площадок для пожарной техники.

8. В инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть отражены мероприятия, в случае возникновения пожара, по освобождению проездов (подъездов) от припаркованного автотранспорта.

II. Места обустройства специальных площадок для пожарной техники

9. Места обустройства специальных площадок для пожарной техники должны обеспечивать максимальные возможности пожарной техники для реализации задач, связанных с организацией тушения пожара и проведением аварийно-спасательных работ.

10. Специальные площадки для пожарной техники должны располагаться на асфальтированных или иных твердых покрытиях на пожарных проездах.

11. Места обустройства, размеры и количество специальных площадок для специальной пожарной техники определяются в зависимости от высоты здания, его расположения на генеральном плане, конструктивных и объемно-планировочных решений здания, геометрических параметров проездов (подъездов), рельефа местности, расположения источников наружного противопожарного водоснабжения, возможности обеспечения свободного проезда и т.д.

12. При определении мест обустройства площадок для специальной пожарной техники, необходимо учитывать, что в зоне работы пожарных автолестниц и автоподъемников не должно быть ограждений высотой более 1,5 м, мачт городского освещения, рекламных перетяжек, воздушных линий электропередачи и связи, посадок деревьев, оборудования, препятствующих работе автолестниц и автоподъемников.

III. Обозначение специальных площадок для пожарной техники

13. Обозначение специальной пожарной разметки должно быть хорошо различимо в любое время суток, регулярно обновляться, а в зимний период года очищаться от снега и льда.

14. Ежегодно органами исполнительной власти, местного самоуправления и управляющими компаниями (в том числе частными), в рамках проведения общегородских субботников (март-апрель) организуются мероприятия по обновлению специальной пожарной разметки площадок для пожарной техники.

15. Специальные площадки для пожарной техники оборудуются специальными информационными табличками размером 30 х 60 см, на которых на красном фоне наносится надпись белыми буквами «Площадка для пожарной техники» (приложение 1).

16. Специальные информационные таблички располагаются на опоре (с двух сторон), установленной в углу площадки. Расстояние от нижнего края

специальной информационной таблички до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно быть от 2,0 до 4,8 м.

IV. Обустройство площадок для основной пожарной техники

17. Площадки для основной пожарной техники должны быть размерами не менее 10 х 4 метра.

18. Площадки для основной пожарной техники должны обустраиваться в непосредственной близости от водоисточника наружного противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант, водоем, градирня и т.д.) на расстоянии не более 4 метров от края площадки.

19. Специальная пожарная разметка наносится на покрытие площадки устойчивой к механическим повреждениям светоотражающей краской белого цвета с полосой шириной 20 см красного цвета по периметру (приложение 2).

V. Обустройство площадок для специальной пожарной техники

20. Площадки для специальной пожарной техники должны быть размерами не менее:

для зданий высотой[1] до 50 метров – 12 х 6 м;

для зданий высотой свыше 50 метров – 16 х 10 м.

21. Площадки для специальной пожарной техники должны располагаться на расстоянии от зданий, обеспечивающим наибольший диапазон работы пожарных автолестниц и автоподъемников:

для зданий высотой до 50 метров – не более 12 метров;

для зданий высотой свыше 50 метров – не более 16 метров.

22. Уклон покрытия в местах расположения площадок для специальной пожарной техники не должен превышать:

для площадок размерами 12 х 6 метров – 6 градусов;

для площадок размерами 16 х 10 метров – 3 градусов.

23. Специальная пожарная разметка наносится на покрытие площадки устойчивой к механическим повреждениям светоотражающей краской белого и красного цвета, чередованием полос шириной 40 см по диагонали под углом 45 градусов. Границы площадки по периметру окрашиваются красной краской полосой шириной 20 см (приложение 2).

---

[1] Примечание: Высота здания определяется в соответствии с п. 3.1 СП 1.13130.2009, и имеет: высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проезда для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.

VI. Проезды (подъезды) для пожарных автомобилей к специальным площадкам для пожарной техники

24. Пожарные проезды должны содержаться в исправном состоянии и обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к специальным площадкам для её установки.

25. Не допускается перекрывать пожарные проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.


VII. Контроль и ответственность за поддержанием в готовности площадок для основной и специальной пожарной техники

26. Органы исполнительной власти, местного самоуправления и управляющие компании (в том числе частные) организуют работу по постоянному контролю за поддержанием в готовности площадок для основной и специальной пожарной техники, состоянием пожарных проездов и недопущением их использования не по назначению (в качестве парковочных мест для личного автотранспорта и для других целей).

27. Главным управлением МЧС России по г. Москве в рамках годового графика мероприятий пожарно-тактической подготовки на высотных объектах города Москвы (пожарно-тактические занятия, пожарно-тактические учения) проводятся проверки готовности площадок для основной и специальной пожарной техники, состоянием пожарных проездов и их использования не по назначению (в качестве парковочных мест для личного автотранспорта и для других целей) с ежемесячным докладом на оперативных совещаниях по вопросу: «Работа служб городского хозяйства Москвы».

Приложение 1
к рекомендациям по порядку обустройства
специальных площадок для пожарной техники на
проездах (подъездах) для пожарных автомобилей
и подъездных путях к зданиям и сооружениям,
специальных или совмещенных с
функциональными проездами и подъездами

Специальная информационная табличка для обозначения специальных площадок для пожарной техники

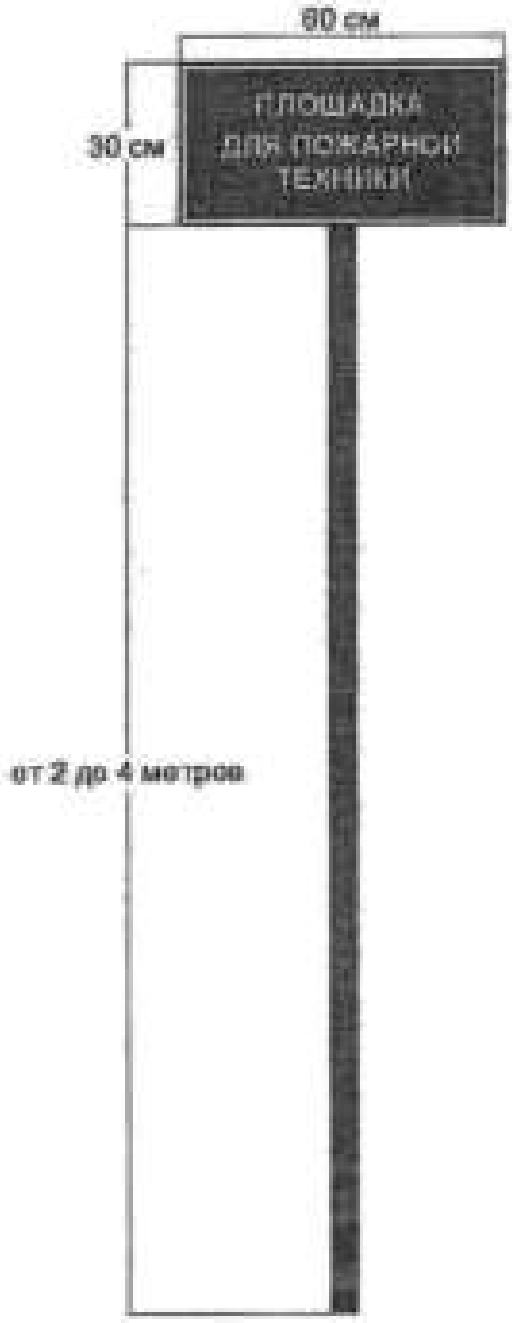

Приложение 2
к рекомендациям по порядку обустройства
специальных площадок для пожарной техники на
проездах (подъездах) для пожарных автомобилей
и подъездных путях к зданиям и сооружениям,
специальных или совмещенных с
функциональными проездами и подъездами

Обозначение специальных площадок для пожарной техники

Образец обозначения специальной пожарной разметки
площадки для основной пожарной техники



Образец обозначения специальной пожарной разметки
площадки для специальной пожарной техники

